
TÅDÅS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Analyser utgående avloppsvatten från reningsverket:

Myndighetskrav: Fosfor = 0,5 mg/l (= 5 mg/**10 l)** ; BOD 7 = 15 mg/l

	Ph	Susp. ämnen mg/**dl**	BOD 7 mg/l	COD mg/**dl**	Fosfor (P) mg/**10 l**	Kväve (N) mg/**dl**
Krav			15		5	
2023-06-13		0,98	6		3	5,3
2023-12-05		0,85	3		2,1	2
2024-03-19			3		1,2	
2024-09-24		0,12	4,9		2,7	1,7
2025-03-25			3,8		2,2	
2025-06-17		0,11	8,6		3,7	3,4
2025-09-30		0,17	9,5		3,4	3,9
2025-12-09		0,46	7,2		9,8	1,7
2026-03-17			3,8		4,7	
2026-06-23		3,2	210		160	8,2

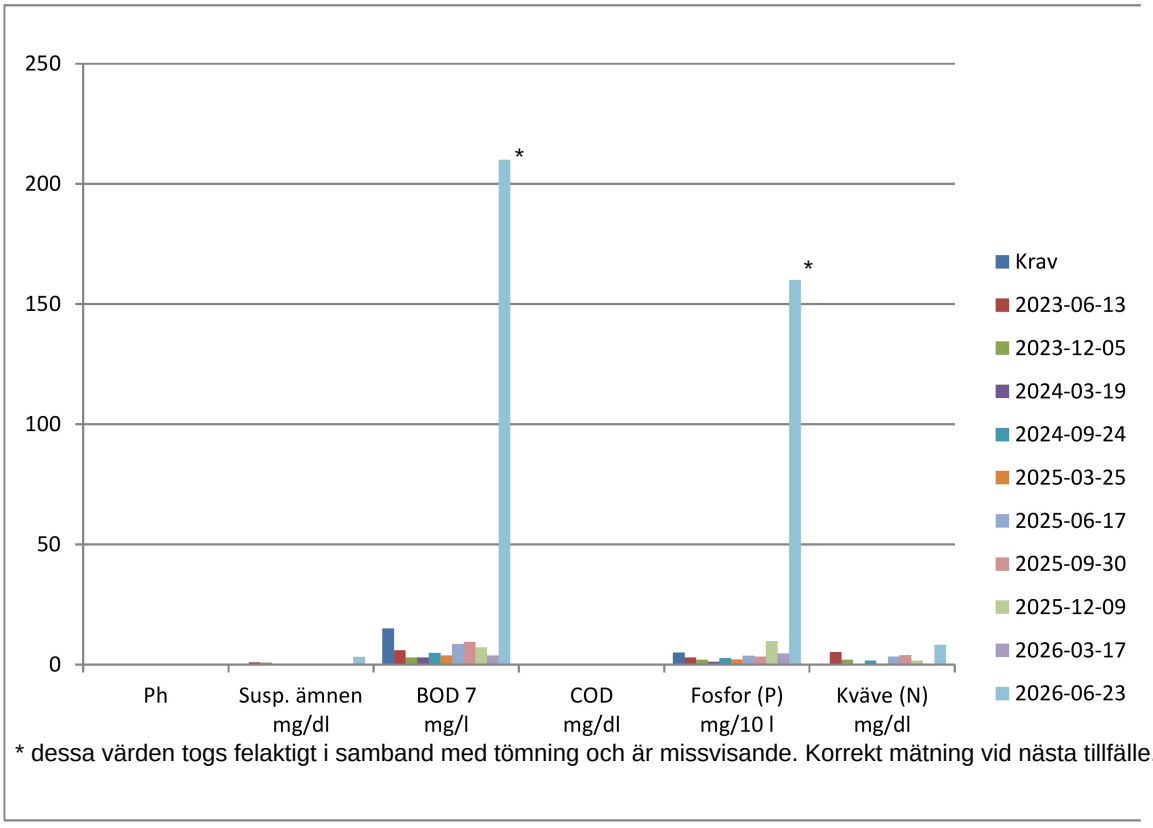

* dessa värden togs felaktigt i samband med tömning och är missvisande. Korrekt mätning vid nästa tillfälle.